

ZAPYTANIE CENOWE
w sprawie udzielenia zamówienia o wartości
wyższej niż 5.000 zł (bez VAT) i niższej niż 30. 000 euro

**„Dobór i dostawa złoża filtracyjnego do uzdatniania wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi”**

1. Zamawiający:

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Ustronie Miejskie 1,
78 – 200 Białogard, NIP 672 – 000 – 62 – 06, Regon 330897173 Kapitał Zakładowy
Spółki 140 270 500 PLN, Numer KRS 0000053791 Sąd Rejonowy w Koszalinie IX
Wydział Gospodarczy

2. Opis, warunki i termin realizacji przedmiotu zapytania:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dobór i dostawa złoża filtracyjnego usuwającego
związki żelaza i manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje dobór i dostawę złoża filtracyjnego do zasypania
jednego filtra na stacji uzdatniania wody w Bobolicach.

Wymiary filtra – średnica Ø 1800 mm, wysokość filtra 2700 mm.

Parametry pracy stacji uzdatniania wody:

$$Q_{\max,h} = 96 \text{ m}^3/\text{h}, Q_{\text{śr.h}} = 56 \text{ m}^3/\text{h}$$

Na stacja uzdatniania pracują równolegle trzy filtry ciśnieniowe w filtracji
jednostopniowej poprzedzonej napowietrzaniem ciśnieniowym .

2.3. Badania wody surowej oraz wymiary filtra przedstawiono w załącznikach

2.4. Dostawa złoża – SUW Bobolice ul. Mickiewicza 5A

2.5. Dokumenty jakie należy załączyć do oferty:

Wraz z formularzem do zapytania należy załączyć atesty PZH

3. Osobą uprawnioną do udzielania informacji po stronie Zamawiającego jest:

3.1. W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:

Główny technolog – Katarzyna Liptak – tel. 668 422 552

Kierownik rejonu nr 4 – Henryk Niwiński – tel. 668 460 234

3.2. W sprawach sporządzenia oferty:

Starszy specjalista ds. technicznych i zamówień publicznych – Emilia Mostowska –
tel. 0-94-312-33-51

4. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia **19.04.2019r.** drogą pocztową, elektroniczną lub za pomocą

faksu na adres: ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard, fax 094/312-04-24, e-mail: sekretariat@rwik.pl.

Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

Złożenie oferty na przedmiotową dostawę nie jest zobowiązaniem Zamawiającego do podpisania umowy / zlecenia. Decyzję Zamawiający podejmie po rozstrzygnięciu niniejszego zapytania cenowego.

6. Informacja o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji usługi:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie niezwłocznie poinformowana przez Zamawiającego telefonicznie oraz listownie.

7. Informacje dotyczące płatności:

Wynagrodzenie za realizację zamówienia płatne będzie przelewem na podstawie dokumentu płatności wystawionego przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

8. Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – badania wody surowej

Załącznik nr 3 – schemat filtra

Załącznik nr 4 – informacja RODO

Zachęcamy Państwa do złożenia oferty.

REGIONALNE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O.
78-200 BIAŁOGARD, ul. Ustronie Miejskie 1
tel. (094) 312 3215, fax (094) 312 0424
Konto: Bank PKO BP S.A.
Nr 57 1020 2791 0000 7102 0163 2710
REGON 330897173 NIP 672-000-62-06

WICEPREZES ZARZĄDU

12.01.2013 r.

..... inż. Marek Lewandowski
(data i podpis)

Formularz ofertowy do zapytania

„Dobór i dostawa złoza filtracyjnego do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”

I. Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy

nazwa firmy (imię i nazwisko).....

ulica.....nr domu.....

kod.....miejsowość.....

tel.:fax:

e-mail:

NIP:..... REGON:.....

Konto bankowe:.....

II. Cena oferty :

Cena netto:zł.

(słownie:))

Podatek VAT w wysokości 23%:zł

(słownie:))

Cena brutto:zł.

(słownie:))


.....,
miejsowość dnia

.....
(pieczęć i podpis osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy)

BADANIA WODY SUROWEJ

BOBOLICE miasto i gmina	Bobolice woda surowa		
Badany parametr	Jednostka	Studnia Stadion	Studnia ul. Warszawska samowypływ
Odczyn pH	-	7,32	7,26
Przewodność elektryczna właściwa	uS/cm 3	411	380
Mangan (Mn)	µg/ dm ³	321	298
Żelazo (Fe)	µg/ dm ³	1800	1610
Mętność	NTU	3,05	3,28
Barwa	mg Pt/ dm ³	30	27
Amonowy jon	mg/ dm ³	0,273	0,248
Azotany (NO ₃)	mg/ dm ³	<0,3	<0,3
Azotyiny (NO ₂)	mg/ dm ³	<0,007	<0,007
Chlorki (Cl)	mg/ dm ³	5,3	3,7
Siarczany (SO ₄)	mg/ dm ³	26	<20
Twardość ogólna	mgCaCO ₃ / dm ³	162	138
Ogólna liczebność organizmów w 22oC po 72 h	jtk/ 1 ml	190	101
Bakterie grupy coli	jtk/ 100 ml	0	0
Escherichia coli	jtk/ 100 ml	0	0
Enterokoki (kałowe)	jtk/ 100 ml	0	0

wykonanie A1

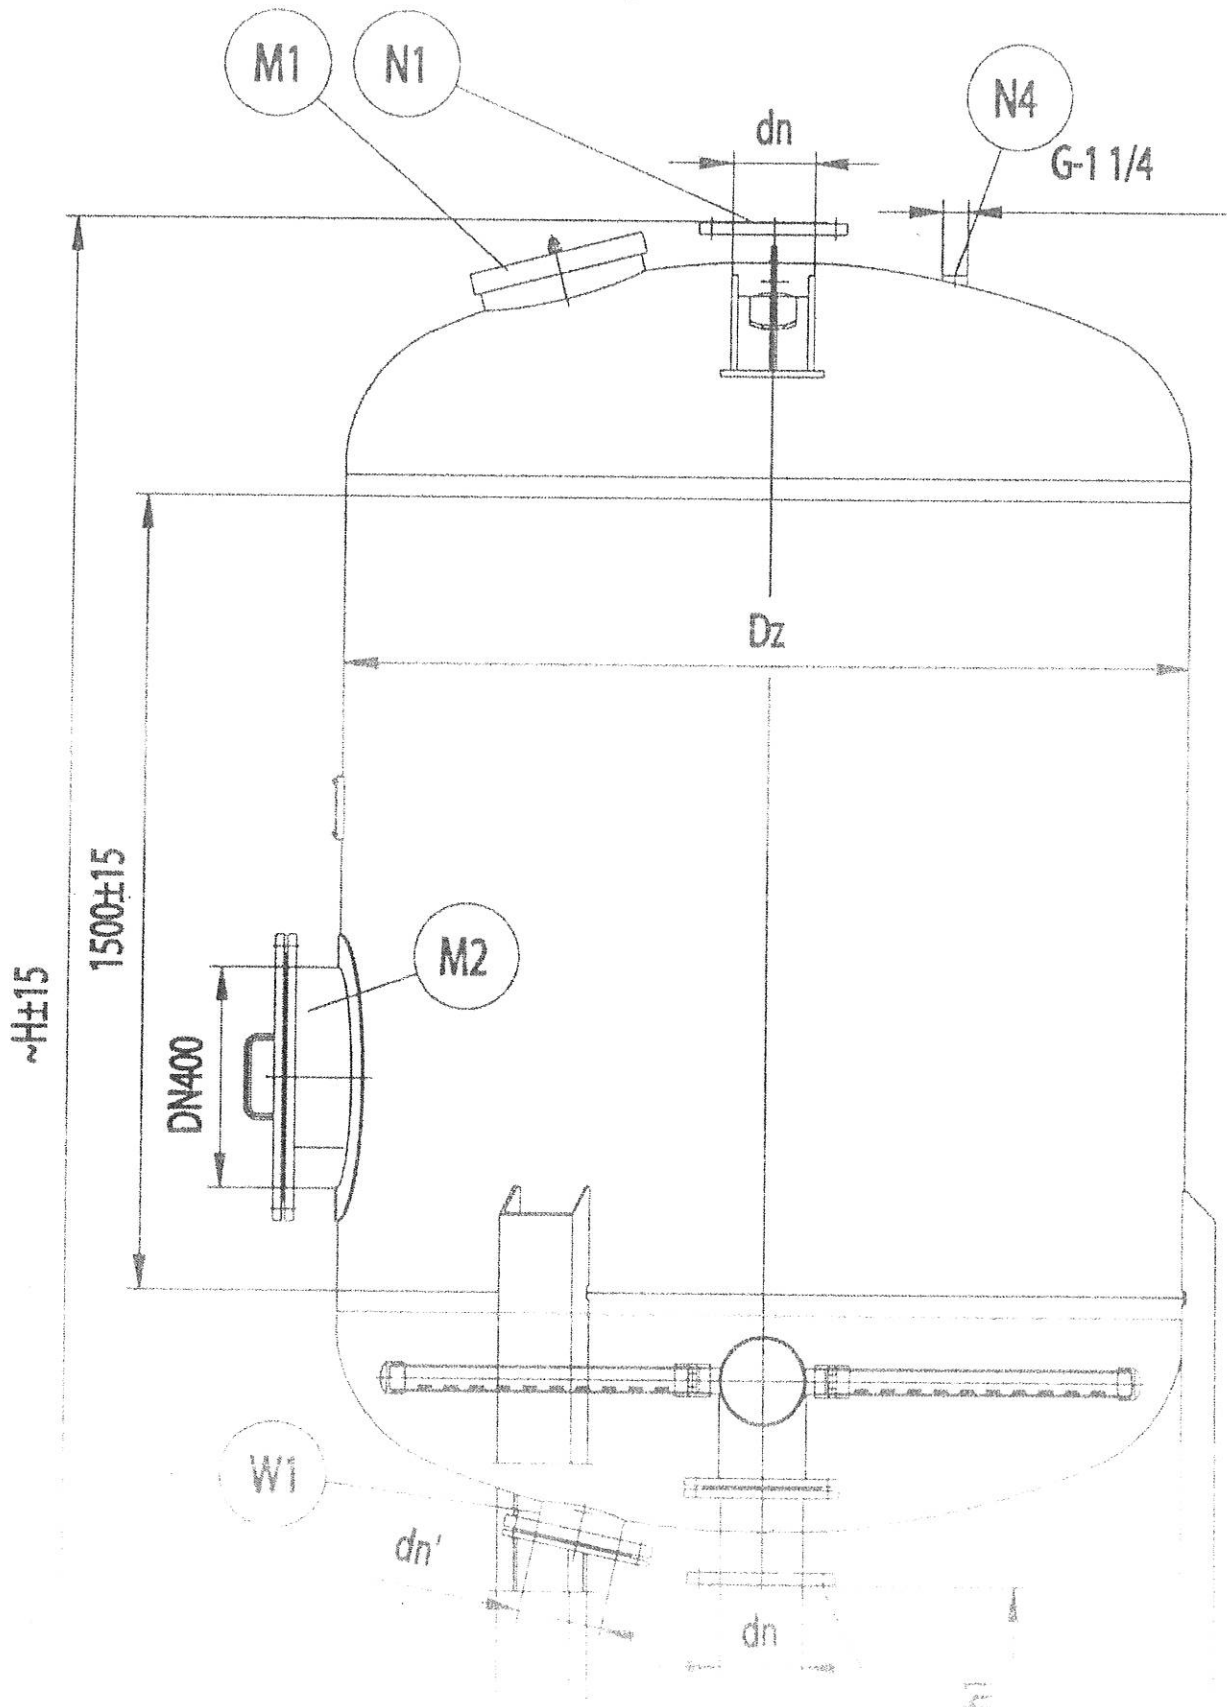

Zgodnie z [art. 13 ust. 1 i 2](#) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ul. Ustronie Miejskie 1;
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@rvik.pl lub korespondencyjnie:
ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie [art. 6 ust. 1 lit. c\)](#) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą : „**Dobór i dostawa złoża filtracyjnego do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**”;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o [art. 8](#) oraz [art. 96 ust. 3](#) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej "ustawa Pzp";
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z [art. 97 ust. 1](#) ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do [art. 22](#) RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie [art. 15](#) RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - na podstawie [art. 16](#) RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - na podstawie [art. 18](#) RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z [art. 17 ust. 3 lit. b\), d\) lub e\)](#) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w [art. 20](#) RODO,
 - na podstawie [art. 21](#) RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest [art. 6 ust. 1 lit. c\)](#) RODO.